


Erfasste batteriebezogene Brandschäden nach Schadensdimensionen und Berechnungsannahmen

Die Differenz von **+123 Mio € (62 %)** entsteht durch unterschiedliche Annahmen zur offenen Schadensklasse „> 2,5 Mio €“.

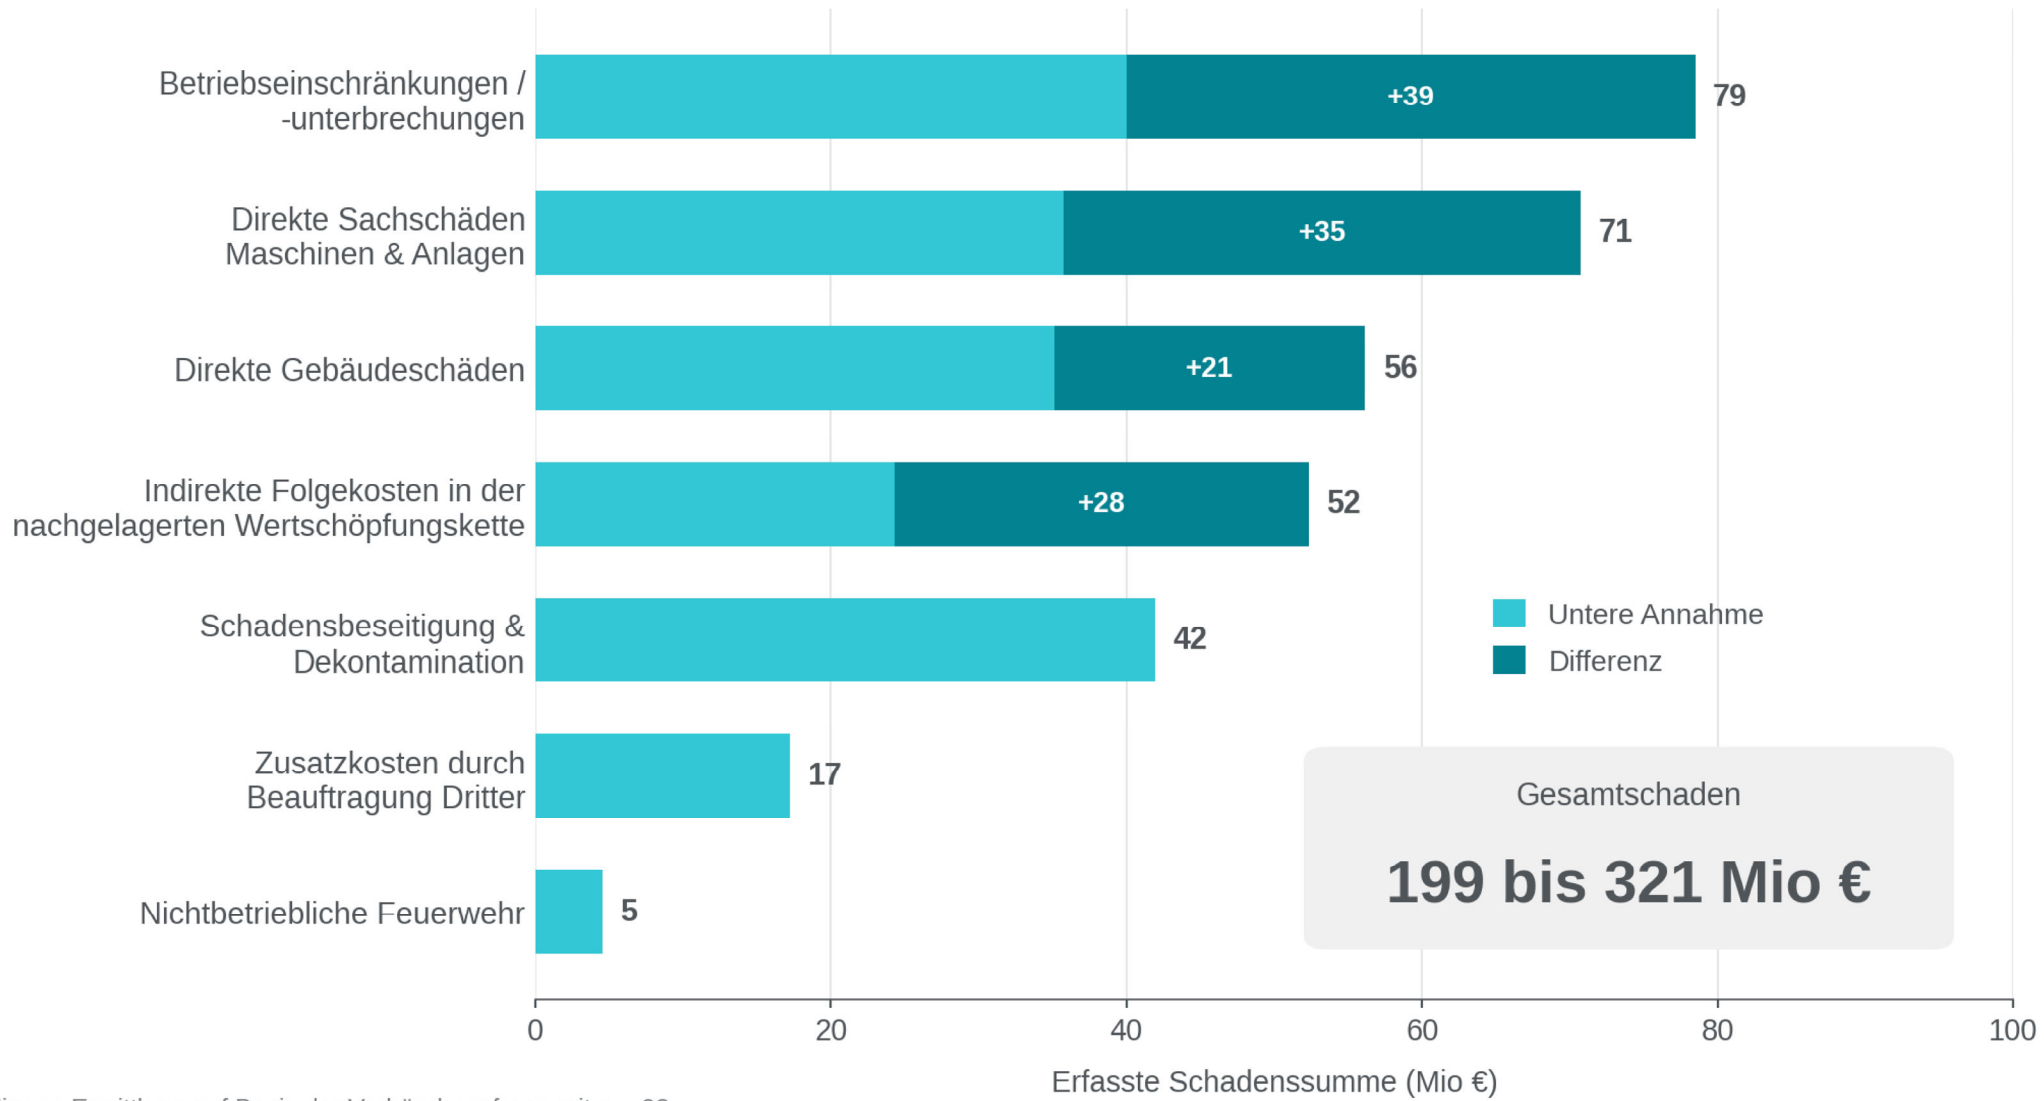

Quelle: Eigene Ermittlung auf Basis der Verbändeumfrage mit n = 98.

Offene Klasse „> 2,5 Mio €“: in der höheren Annahme statt 2,5 angesetzt mit 7,5 (Maschinen), 6,0 (Gebäude) und 8,0 Mio € (Betriebsunterbrechung).